



pLV3-CMV-CSF1R-3×FLAG-CopGFP-Puro质粒说明书

pLV3-CMV-CSF1R-3×FLAG-CopGFP-Puro 是以基恩科生物自研慢病毒骨架载体 pLV3-CMV-MCS-3×

FLAG-CopGFP-Puro 为骨架载体构建，过表达小鼠 CSF1R 基因，与载体 PMD2.G 和 Pspax2 配套进行慢病毒包装。

【质粒信息】

产品货号	GC020401032
产品规格	☒ 小提 (≥2μg) ☐ 中提 (≥35μg) ☐ 大提 (≥500μg)
基因名称	CSF1R
基因别称	Fms; Fim2; CD115; Csfmr; Fim-2; CSF-1R; M-CSFR; M-CSF-R
物种	小鼠(house mouse)
基因转录本	NM_001037859.2
基因全长	2931bp
标签蛋白	3×FLAG
原核抗性	Amp
真核抗性	Puro
荧光标记	GFP
高/低拷贝	高
培养温度	37°C
感受态	Stab13
CDS 序列	atggagttggggcctcctctggtcctgctgctggccacagtttgcatggtcagggggccctgtcatcga gcctagtggccagaactggttagagccgggtgaaacggtgacctgcgatgtgtgagcaatggcag tgtggaatgggatggccccatctcctactggaccttgacctgaatctccggaagcacctgaccac aagaaacgcgacctcaaaaacactgggacctaccgtgtaccgagctgaagacccatggcaggcagt accaccatccacttgatgtcaaatgacggccactctggaattgtggcacaggaggtgacagtgggt gagggccaggaagctgtgctgacctgtgatcactgacctgacctgaaggacagtgtctactgatgag tgaggggggagggcaggtcttacgcaaaacggtctactcttctcgcatggcgagggttcattatccgca aggctaaagtccttgacagcaatactacgtgtgcaagacctggatgtagggaatccactccact ggcatctggcttaaggtgaatcgagtcacccagagccccacagataaaattggagcctagcaagctgg tgcggattcgaggggaggtgctgcagatcggtgctcgccactaacgcccgaagtggattcaacgttat cctcaaacgtggagacaccaagctggaaatcccctaacagtgactccaagataactattataaaaaagt ccgggtctcagtctcaacgctgtgactccaagacgctggcatatattctgtgtggccagcaatgatgtt ggcacacgcacggccacctgaactccaggtggtggagagtgcctactaaactgacctctgagcaga gcctcttgaggaggtgtgtgggtgacagcctcatctcacggtccatgcagatgcctaccctagcatac agcattacaactggacctacctaggtccattcttgaagaccagcgcaagcttgagtttatcacccaaaggg

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建、基因合成）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)




	ccatatacaggtacacattcaagctcttctgaaccgtgtaaaggcctcagaggcgggccagtacttcta ggcacaaaacaaggcaggctggaataatctgaccttgagctcacctgcgatatccccagaggcagtg ttacatggatgcctgtgaatggctctgatgtcctgttctgtgacgtctctgggtacccagccagcgtgac atggatggagtgaggggccacaccgataggtgtgatgaagccaggcttgagggttggaatgacac ccaccctgaagtcctgagtcagaagccctcgacaaagtgatcattcagagccagctgccattgggacctt aaaacacaacatgacttattttgcaaaaccacaacagtggtggtaacagctctcagtactcaggggcgt ctcctaggacaaagcaagcagctccccgatgagtcctcttactccgggtgggtggcctgtatgtctgt catgtctctgctggtgactgtgtgtgtctgttacaagtacaagcagaagccgaagtaccaggtgcg ctggaagatcatcgagagatacgaaggcaatagctacaccttcattgacctactcagttgccctacaatga gaagtgggagttcctcggaaacacctgcagtttgtaagactctaggagccggtgccttgggaagggtg gtggaggctacagccttggctgggcaagaagatgcagtgctgaagggtggctgtgaagtgtctaaag tccacggctcatgtgatgagaaggaggccctgatgtcagagctgaagatcatgagtcacctgggacagc acgagaatatagtcaaccttgggagcctgtactcacggaggacctgtcctggtcatcactgaatactgt gctatggagacctactcaacttctccgaagggaaggccgaggctatgtaggaccagcctgagtcctggt caggactccgaggagactccagctacaagaacatccacctggagaagaaatgtgagcaggacagct ggcttctcagtcagggtgtagacacctacgtggagatgaggcctgtctcagcttctcaagtactcctct ttaagcaagatctggacaagaggccagccggccctggagctctgggacctgtccacttctccagcaa gtggctcaggcatggccttctgttctaaaaactgcacccgggacgtagcagctcgaacgtgct gttgaccagcgacatgtggccaagattggggacttggactggctaggacatcatgaatgactccaac tatgtgtcaagggaatgccgcctgctgtaaagtggatggccccagagagcatcttgactgcgtctac acagttcagagtgtgtgtgtcctacggcatcctcctctgggagatcttctgctgtgtaaccctacc ccggcatcctagtgaacaacaagttctacaactgggtgaaggatggataccaatggccagcctgtattt gcaccgaagaacatatacagcatcatgagtcctgctgggacctggagcctaccagaagaccacctcca acagatctgcttctcctccaggagcaggcccgactggagaggagagaccaggactatgtaacctgcca agcagcgggtggcagcagcggcagtgacagtggtgtggcagcagcgggtggcagcagtgagcca gaagaggagagctccagtgaacacctggcctgtgtgagccaggggacatgccagccctgctgcag cctaacaactaccagtctgc
--	---

【质粒图谱】

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建、基因合成）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)

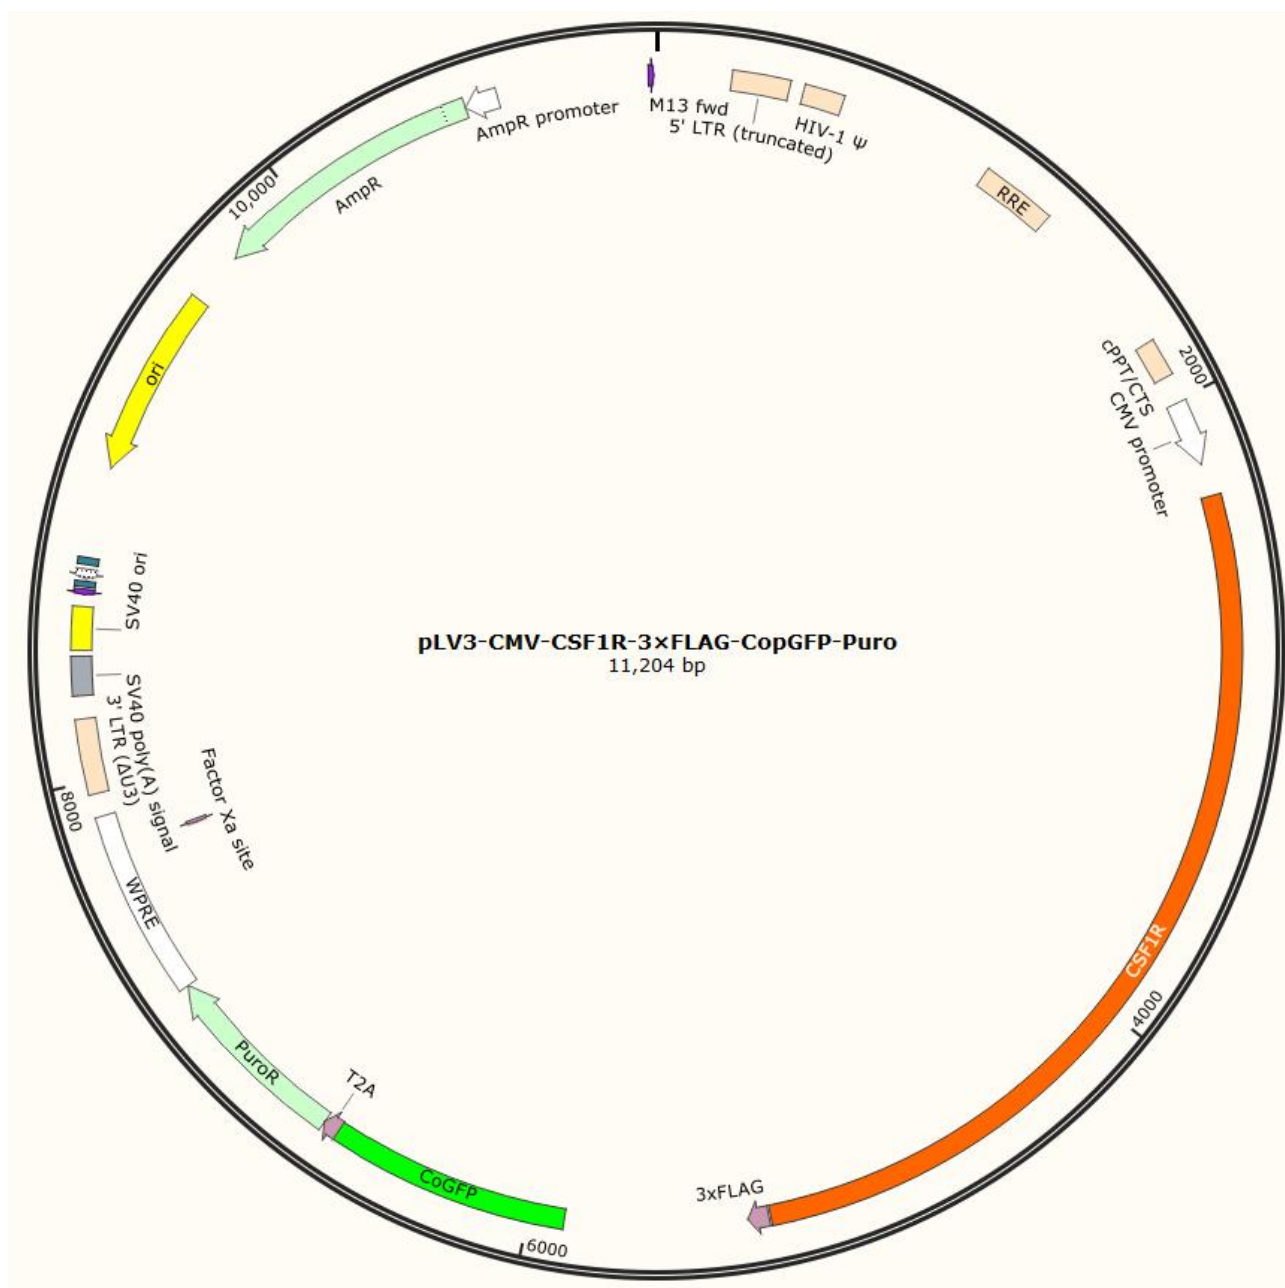

【保存与扩增】

1. 保存：质粒置于-20℃保存，穿刺菌置于4℃保存。
2. 质粒扩增：收到质粒后离心，-80℃取出感受态细胞，取1ul质粒加至100ul感受态中，冰浴30min；42℃热击90s，再冰浴2min，混合液体直接涂板，倒置培养12-16h，挑单克隆至液体培养基中，震荡12-16h，提取质粒。
3. 菌液扩增：经划线培养后挑克隆至相应抗性LB培养基中。

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建、基因合成）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



【注意事项】

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】

首次使用 2 μ g 包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。
抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。



- 扫码关注基恩科公众号获取更多资讯
- Website www.genecarer.com
- Service hotline 029-84613682